

陇东～山东±800 千伏特高压直流输电工程线路工程  
(甘 1 标) 基础绝缘防腐材料采购项目

采 购 人：甘肃送变电工程有限公司

采购代理机构：甘肃省通信产业服务有限公司

2024 年 3 月

## 第一部分

### 陇东~山东±800千伏特高压直流输电工程线路工程（甘1标）

#### 基础绝缘防腐材料采购项目竞价公告

陇东~山东±800千伏特高压直流输电工程线路工程（甘1标）基础绝缘防腐材料采购项目已具备采购条件，采购人为甘肃送变电工程有限公司。现对已在2024年1月25日甘肃送变电工程有限公司2024年第一次物资竞争性谈判授权采购(防腐涂料框架)入围的单位进行邀请竞价，相关事宜公告如下：

一、采购编号：TXZB-JK2024-C1-EC131

二、采购内容：

详见附件1：采购需求表。

三、资格要求：

详见附件2：响应承诺书。

四、最高限价：

最高限价：3.6905万元。

五、公告发布媒介及注册须知：

1. 本项目公告在下列媒体发布：

甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台

<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>

2. 凡是拟参与本项目采购活动的应答人，需先在甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台（<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>）注册后，方可投标。注册成功后，应答人每次参加项目投标前须重新登录系统，进行项目投标登记。

六、评标办法：

最低价中标法。

七、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间：

1. 登录甘肃省公共资源交易中心网阳光招标采购平台自行报价。

2. 上传资质证明文件时间：2024 年 3 月 28 日 17 时 30 分至 2024 年 3 月 31 日 12 时 00 分。

3. 竞价截止时间：2024 年 3 月 31 日 12 时 00 分。

**八、采购项目联系人姓名、电话及地址：**

采购人：甘肃送变电工程有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 41 号

招标代理机构：甘肃省通信产业服务有限公司

地址：兰州市城关区平凉路 366 号

联系人：张彬

联系电话：19913909982

邮箱：314512172@qq.com

2024 年 3 月 28 日

附件 1：采购需求表

一阶段				二阶段											
分标编号	分标名称	分包编号	分包名称	工程名称	物料描述	数量	计量单位	含税单价限价（万元）	含税最高限价（万元）	供货时间	供货周期（天）	交货地点	付款方式	报价方式（单价/总价）	备注
2724W01WZKJ-04	消耗性材料	WZKJ-04	甘肃送变电工程有限公司防腐涂料框架采购项目	陇东~山东±800千伏特高压直流输电工程线路工程（甘1标）	沥青涂料	1000	kg	0.001508	1.5080	2024.4.05-2024.4.10	5	甘肃庆阳	0:09:01	总价	涂抹2850平方米.
					绝缘玻璃纤维布	2500	m <sup>2</sup>	0.000873	2.1825						碱含量不大于0.8%，2米宽；0.4mm厚.
					合计				3.6905						

附件 2：响应承诺书

## 响 应 承 诺 书

应答人：

采购编号：

项目名称：

承诺内容

1. 资格承诺：

我公司承诺在甘肃送变电工程有限公司 2024 年第一次物资竞争性谈判授权采购(防腐涂  
料框架)投标中所提供的资质，本项目竞价期内均有效。

2. 技术承诺：

(如满足技术需求，此内容填写，完全响应技术要求，如不满足，需逐条列出偏离情况)

法定授权委托人：

(公 章)

日 期：

## 第二部分 技术规范书

陇东～山东±800 千伏特高压直流输电工程线路工程（甘 1  
标）基础绝缘防腐材料采购项目技术规范书

2024 年 3 月

## 一、工程项目名称

陇东～山东±800 千伏特高压直流输电工程线路工程（甘 1 标）基础绝缘防腐材料采购。

## 二、项目采购内容

陇东～山东±800 千伏特高压直流输电工程线路工程（甘 1 标）基础绝缘防腐材料采购。

1、结合技术规范书要求，参照下表，应答人列出详细的材料清单，做出价格明细表

序号	材料名称	材料材质	规格型号	单位	数量	备注
1	沥青涂料	沥青涂料	改性	kg	1000	
2	绝缘玻璃纤维布	绝缘玻璃纤维布	2.米宽； 0.4mm 厚；成卷	m <sup>2</sup>	2500	碱含量不大于 0.8%

## 2、报价明细表

材料名称	规格型号	单位	物料编码	计划数量（含损耗）	单价（万元）	合价（万元）	备注
.....							

备注：1、单价包含税金、运费、服务费。税金为不可竞争项，报价统一按 13% 计列。

2、合同签订时按 13%计列签订合同含税价款。结算时结合企业规模相对应的国家税法规定缴纳税率结算，如国家调整税率，则按照国家调整后执行。

### 三、标准和规范

#### 1. 标准和规范

①除技术规范要求的技术条件外，卖方还应满足《高压直流输电大地返回系统设计技术规程》DLT5224-2014 、《±800kV 直流输电系统架空接地极线路施工及验收规范》Q / GDW-229-2008、《环氧沥青防腐涂料》GB/T 27806-2011。

②所有材料均执行最新标准要求。

③产品交付时应提供以下资料：出厂检测报告、产品合格证、第三方检测报告。

#### 2. 基础绝缘措施采用的主要的原材料及器材必须符合下列规定：

##### ①绝缘玻璃纤维布

绝缘玻璃纤维布，要求碱金属氧化物含量应不大于 0.8%，绝缘性能好、表面无破损。

##### ②玻璃钢绝缘板

玻璃钢绝缘板，要求绝缘性能好、表面清洁无污染，满足下面所需抗压强度要求（不小于 50MPa）。

##### ③沥青涂料

沥青涂料，要求毒性低、防水性好、耐久性好的改性沥青。


#### 3. 按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有：

①附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

②所列标准中的条款通过本采购文件的引用而成为本采购文件的条款，注明日期的引用标准其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本采购文件。不注明日期的引用文件，其最新版本适用本采购文件。

#### 4. 除应满足上述要求外，还应满足图纸要求



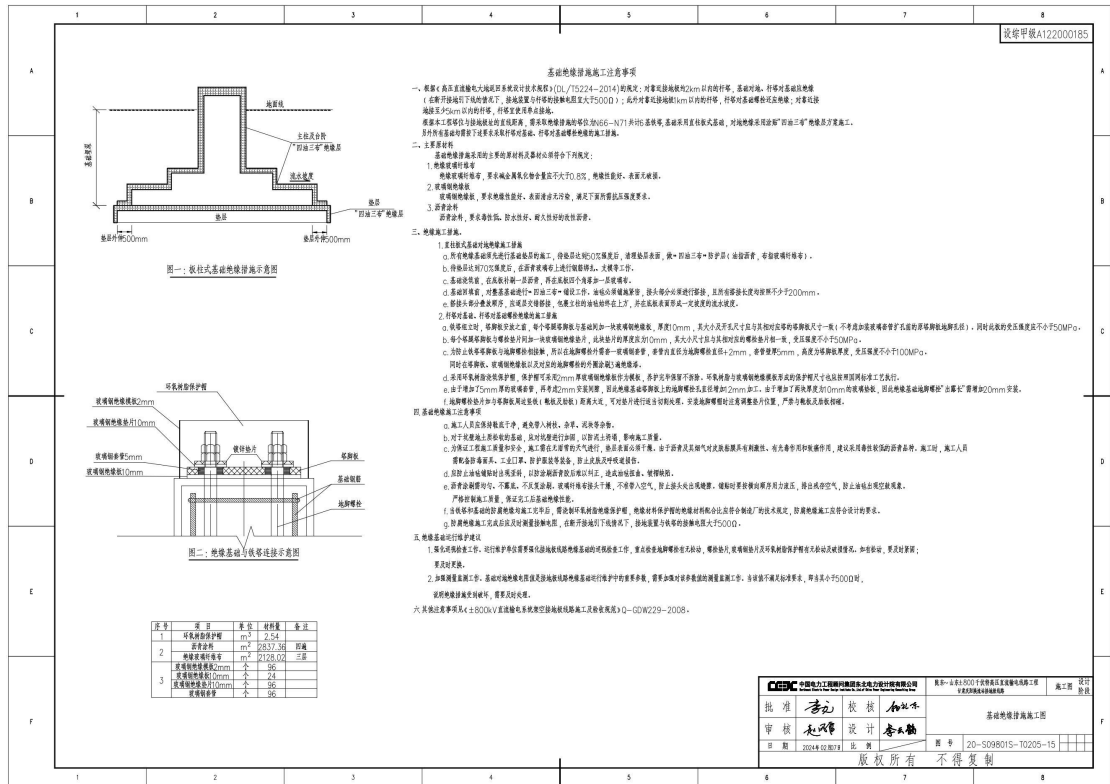

#### 四、项目需求部分

货物需求及供货范围一览表见下表：

项目内容：基础绝缘材料需求

名称	规格	单位	数量	备注
沥青涂料	改性	kg	1000	带齐全的出厂检测报告、产品合格证、第三方检测报告
绝缘玻璃纤维布	2米宽； 0.4mm厚；成卷	m <sup>2</sup>	2500	带齐全的出厂检测报告、产品合格证、第三方检测报告

1. 到货地点：甘肃省庆阳市合水县板桥镇加油站对面
2. 到货时间：具体到货数量以施工项目部供货要求为准，采购的货物数量已含损耗，供货时不得超量供应。中标方中标后需及时联系项目部，按项目部需求计划供货，结算按实际供货量据实结算。
3. 以上材料规格型号执行施工图纸或按国家质量部门相关规定。

## 五、采购履约期限

2024年4月5日-2024年4月10日